



ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๗๗

ถึง สำนักงานท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย อำเภอขุนยวม และอำเภอปางมะผ้า

ตามหนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส ๐๐๒๓.๖/ว ๙๕๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการตรวจรับรองน้ำประปาหมู่บ้านสะอาด ๓C ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าของระบบผลิตน้ำประปาในพื้นที่ สมัครเข้าร่วมการตรวจรับรองคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสะอาด ๓C โดยในปี ๒๕๖๙ ได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ จำนวน ๒๗ ตัวอย่าง นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้งว่า ขอส่งผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา และพัฒนาคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ในการนี้ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงให้สำนักงานท้องถิ่นอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามบัญชีรายชื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้บริโภคน้ำในพื้นที่ทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐ - ๕๓๖๑ - ๒๘๔๑ ต่อ ๓๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลขที่รับ..... 6408
วันเดือนปี ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕
เวลา..... 10.05



ที่ มส ๐๐๓๓.๐๑๑/๑๒๗/๒๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๒๔ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจรับรองน้ำประปาหมู่บ้านสะอาด ๓C ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าของระบบผลิตน้ำประปาในพื้นที่ สมัครเข้าร่วมการตรวจรับรองคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสะอาด ๓C โดยในปี ๒๕๖๕ ได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์ จำนวน ๒๗ ตัวอย่าง นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอส่งผลการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา และพัฒนาคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ผู้บริโภคน้ำในพื้นที่ทราบต่อไป โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๙๑๖

(นางสาวหทัยรัตน์ ทองเขียว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน



ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์น้ำประปา

<https://moph.link/htk5mv>

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๒๘๑

โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๑๓๒๒

รายชื่อแนบท้ายหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส ๐๐๓๓.๐๑๑๙๖๗๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
เรื่อง แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ

๑. นายอำเภอปางมะผ้า
๒. นายอำเภอขุนยวม
๓. นายอำเภอแม่สะเรียง
๔. นายอำเภอสบเมย
๕. สาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า
๖. สาธารณสุขอำเภอขุนยวม
๗. สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง
๘. สาธารณสุขอำเภอสบเมย



กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205

รหัสตัวอย่าง wa-69-3-423

ลักษณะตัวอย่าง สี

ประเภทตัวอย่าง อื่นๆ

สถานะแวดล้อมตัวอย่าง แข็งเย็น

หน่วยงานที่ส่ง กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (อบต.แม่คง)

วันที่รับตัวอย่าง 26/03/2569

สถานที่เก็บ ระบบผลิตน้ำประปา ม.3 ห้วยกองแป

วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง 26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		1	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.32	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	7.52	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	93.7	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	196.08	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	8.4296	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	1.5529	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรต (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.1914	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₃)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0357	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	0.002	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19.ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	12	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (<i>Escherichia coli</i>)	MPN/100ml	<1.1	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

1. รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้อัดสอบเท่านั้น
2. ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
3. ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล <1.1 MPN/100ml หน่วยวัด ไม่พบ



วัชรชัย ไทยชนะนุช
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่



กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205

รหัสตัวอย่าง wa-69-3-424

ลักษณะตัวอย่าง สี

ประเภทตัวอย่าง อื่นๆ

สถานะแวดล้อมตัวอย่าง แซ่เย็น

หน่วยงานที่ส่ง กลุ่มพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อม (อบต.แม่คง)

วันที่รับตัวอย่าง 26/03/2569

สถานที่เก็บ ระบบผลิตน้ำประปา ม.8 แม่สะลาบ


วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง 26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		0	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.42	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	7.19	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	115.9	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	197.94	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	12.6895	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	1.5444	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.1958	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₂)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0640	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	0.001	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19.ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	3.6	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (<i>Escherichia coli</i>)	MPN/100ml	<1.1	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

1. รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น
2. ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
3. ห้ามคัดลอกไปรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล: <1.1 MPN/100ml หมายถึง ไม่พบ



นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

กรมอนามัย

เชียงใหม่



กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205

รหัสตัวอย่าง	wa-69-3-425	ลักษณะตัวอย่าง	ใส
ประเภทตัวอย่าง	อื่นๆ	สถานะแวดล้อมตัวอย่าง	เข่งเย็น
หน่วยงานที่ส่ง	กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (อบต.แม่คง)	วันที่รับตัวอย่าง	26/03/2569
สถานที่เก็บ	ระบบผลิตประปา ม.9 บ้านจอบปราด	วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง	26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		0	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.55	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	7.52	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	207.5	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	233.91	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	8.2783	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	1.8797	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรต (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.1692	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₃)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0721	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	0.001	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	0.003	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	0.003	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19.ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	3.6	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (Escherichia coli)	MPN/100ml	<1.1	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

1. รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น
2. ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
3. ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล <1.1 MPN/100ml หมายถึง ไม่พบ

วัชรชัย ไชยชนะ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่



กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205

รหัสตัวอย่าง wa-69-3-426

ลักษณะตัวอย่าง โล

ประเภทตัวอย่าง อื่นๆ

สถานะแวดล้อมตัวอย่าง แข็งเย็น

หน่วยงานที่ส่ง กลุ่มพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อม (อบต.แม่คง)

วันที่รับตัวอย่าง 26/03/2569

สถานที่เก็บ ระบบผลิตประปา ม.4 บ้านจอจิเดอเหนือ

วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง 26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		3	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.86	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	7.7	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	144.9	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	248.89	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	10.2596	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	2.0239	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.0951	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₃)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0543	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	0.000	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19. ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	16	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (<i>Escherichia coli</i>)	MPN/100ml	<1.1	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

- รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
- ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล <1.1 MPN/100ml หมายถึง ไม่พบ

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่



กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205

รหัสตัวอย่าง	wa-69-3-427	ลักษณะตัวอย่าง	ใส
ประเภทตัวอย่าง	อื่นๆ	สถานะแวดล้อมตัวอย่าง	แช่เย็น
หน่วยงานที่ส่ง	กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (อบต.แมคอง)	วันที่รับตัวอย่าง	26/03/2569
สถานที่เก็บ	ระบบผลิตประปา ม.9 บ้านโกแประ	วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง	26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		4	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.95	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	7.94	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	215.5	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	214.59	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	1.6752	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.1305	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₃)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.1402	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	0.054	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	0.002	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	0.002	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19.ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	23	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (<i>Escherichia coli</i>)	MPN/100ml	16	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

- รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
- ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล : 2.3×10^2 MPN/100ml หมายเหตุ ไม่พบ

วัชรชัย ไชยชนะ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

1573121
053 276856



กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205

รหัสตัวอย่าง wa-69-3-428

ลักษณะตัวอย่าง สี

ประเภทตัวอย่าง อื่นๆ

สภาวะแวดล้อมตัวอย่าง แซ่เย็น

หน่วยงานที่ส่ง กลุ่มพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม (ทต.แม่วลม)

วันที่รับตัวอย่าง 26/03/2569

สถานที่เก็บ ระบบผลิตประปา ม.7 ท่าตาฝั่ง

วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง 26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		2	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.38	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	7.96	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	103.7	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	183.50	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	7.9169	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	1.5411	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.1424	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₂)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0478	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	0.001	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	0.002	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	0.000	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19.ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	9.2	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (<i>Escherichia coli</i>)	MPN/100ml	9.2	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

1. รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
2. ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
3. ห้ามคัดลอกในรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากสหปฏิบัติการณ์ลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล <1.1 MPN/100ml หมายความว่า ไม่พบ



นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่



กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205

รหัสตัวอย่าง wa-69-3-429

ลักษณะตัวอย่าง ไส

ประเภทตัวอย่าง อื่นๆ

สภาวะแวดล้อมตัวอย่าง แห้งเย็น

หน่วยงานที่ส่ง กลุ่มพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อม (ทต.แม่ยวม)

วันที่รับตัวอย่าง 26/03/2569

สถานที่เก็บ ระบบผลิตประปา ม.10 บ้านแม่กองคา


วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง 26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		4	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.44	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	7.86	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	98.9	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	168.45	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	8.0303	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	0.9754	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.1478	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₂)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0422	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	0.004	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	0.001	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	0.000	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19.ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	23	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (Escherichia coli)	MPN/100ml	1.1	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

1. รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น
2. ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
3. ห้ามคัดลอกไปรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากหอปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล (MPN/100ml) หมายความว่า ไม่พบ

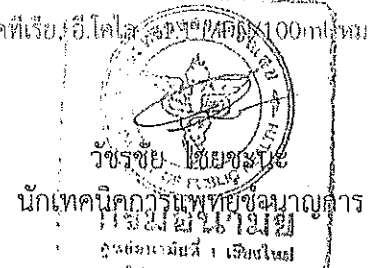



กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205

รหัสตัวอย่าง	wa-69-3-430	ลักษณะตัวอย่าง	ใส
ประเภทตัวอย่าง	อื่นๆ	สถานะแวดล้อมตัวอย่าง	แช่เย็น
หน่วยงานที่ส่ง	กลุ่มพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อม (อบต.เสาหิน)	วันที่รับตัวอย่าง	26/03/2569
สถานที่เก็บ	ระบบผลิตประปา ม.5 โพซอ	วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง	26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		2	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.34	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	7.68	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	122.45	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	215.66	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	19.9007	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	1.7562	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรต (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.1863	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₂)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0572	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	0.000	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19.ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	>23	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (<i>Escherichia coli</i>)	MPN/100ml	5.1	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

1. รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น
2. ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
3. ห้ามคัดลอกไปรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล <1.1 MPN/100ml หมายถึง ไม่พบ

วัชรชัย ไชยชนะ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
10 มีนาคม 2569
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่



กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205

รหัสตัวอย่าง wa-69-3-431 ลักษณะตัวอย่าง ไส
ประเภทตัวอย่าง อื่นๆ สภาวะแวดล้อมตัวอย่าง แห้งเย็น
หน่วยงานที่ส่ง กลุ่มพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อม (ทต.ขุนยวม) วันที่รับตัวอย่าง 26/03/2569
สถานที่เก็บ ระบบผลิตประปา ม.1 เทศบาลตำบลขุนยวม วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง 26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		4	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.43	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	7.11	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	85.55	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	143.83	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	28.5112	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	2.2187	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	mg/l	5.3853	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₂)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0656	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	0.002	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	0.004	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19. ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	<1.1	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (<i>Escherichia coli</i>)	MPN/100ml	<1.1	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

- รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
- ห้ามคัดลอกไปรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากหอปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล MPN/100ml หมายถึง ไม่พบ



วัชรชัย ไชยชนะ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่



กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205

รหัสตัวอย่าง	wa-69-3-432	ลักษณะตัวอย่าง	ใส
ประเภทตัวอย่าง	อื่นๆ	สถานะแวดล้อมตัวอย่าง	แช่เย็น
หน่วยงานที่ส่ง	กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (อบต.ปางมะผ้า)	วันที่รับตัวอย่าง	26/03/2569
สถานที่เก็บ	ระบบผลิตประปา ม.1 บ้านแม่ละนา	วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง	26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		5	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	1.48	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	7.36	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	22.25	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	50.55	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	7.1137	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	1.0607	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.2430	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₂)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0196	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	0.008	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	0.002	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	0.005	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19.ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	2.2	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (<i>Escherichia coli</i>)	MPN/100ml	<1.1	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้
1. รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น
2. ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
3. ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล MPN/100ml พบถึง ไม่พบ
วัชรชัย ไชยชนะ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่



กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205


รหัสตัวอย่าง	wa-69-3-433	ลักษณะตัวอย่าง	ใส
ประเภทตัวอย่าง	อื่นๆ	สถานะแวดล้อมตัวอย่าง	แช่เย็น
หน่วยงานที่ส่ง	กลุ่มพัฒนาน้ำดื่มสิ่งแวดล้อม (อบต.ปางมะผ้า)	วันที่รับตัวอย่าง	26/03/2569
สถานที่เก็บ	ระบบผลิตประปา ม.2 บ้านปางคาม	วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง	26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		2	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.19	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	7.17	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	13.51	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	38.03	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	5.0800	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	1.1288	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.2688	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₂)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0187	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	0.001	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19.ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	23	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (<i>Escherichia coli</i>)	MPN/100ml	<1.1	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

1. รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้นำมาทดสอบเท่านั้น
2. ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
3. ห้ามคัดลอกในรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล <1.1 MPN/100ml หมายถึง ไม่พบ





กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205

รหัสตัวอย่าง wa-69-3-434

ลักษณะตัวอย่าง ไส้

ประเภทตัวอย่าง อื่นๆ

สภาวะแวดล้อมตัวอย่าง แซ่เย็น

หน่วยงานที่ส่ง กลุ่มพัฒนามัยสิ่งแวดล้อม
(อบต.ปางมะผ้า)

วันที่รับตัวอย่าง 26/03/2569

สถานที่เก็บ ระบบผลิตประปา ม.3 บ้านไม้สูง


วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง 26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		2	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.65	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	7.47	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	30.15	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	65.86	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	5.5970	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	1.2120	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.1770	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₂)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0125	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	0.000	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	0.000	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19.ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	23	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (<i>Escherichia coli</i>)	MPN/100ml	<1.1	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

1. รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น
2. ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
3. ห้ามคัดลอกหรือรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากหอปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล <1.1 MPN/100ml หมายความว่า ไม่พบ



วัชรชัย บุญธรรม
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่



กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205

รหัสตัวอย่าง	wa-69-3-435	ลักษณะตัวอย่าง	ใส
ประเภทตัวอย่าง	อื่นๆ	สถานะแวดล้อมตัวอย่าง	แช่เย็น
หน่วยงานที่ส่ง	กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (อบต.ปางมะผ้า)	วันที่รับตัวอย่าง	26/03/2569
สถานที่เก็บ	ระบบผลิตประปา ม.4 บ้านปางคามน้อย	วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง	26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		1	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.25	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	7.56	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	143.55	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	246.52	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	6.2257	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	1.9465	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	mg/l	4.1366	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₃)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0142	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	0.017	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	0.000	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	0.000	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19. ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	<1.1	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (<i>Escherichia coli</i>)	MPN/100ml	<1.1	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

1. รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น
2. ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
3. ห้ามคัดลอกไปรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล <1.1 MPN/100ml หมายถึง ไม่พบ

วัชรชัย ไชยชนะ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่



กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205

รหัสตัวอย่าง	wa-69-3-436	ลักษณะตัวอย่าง	ใส
ประเภทตัวอย่าง	อื่นๆ	สถานะแวดล้อมตัวอย่าง	แช่เย็น
หน่วยงานที่ส่ง	กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (อบต.ปางมะผ้า)	วันที่รับตัวอย่าง	26/03/2569
สถานที่เก็บ	ระบบผลิตประปา ม.5 บ้านจำโบ	วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง	26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		0	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.40	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	7.4	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	133.55	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	201.28	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	4.8334	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	1.3186	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.9495	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₂)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0181	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	0.000	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19.ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	23	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (Escherichia coli)	MPN/100ml	23	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

1. รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น
2. ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
3. ห้ามคัดลอกไปรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล <1.1 MPN/100ml หมายถึง ไม่พบ



วัชรชัย ไชยชนะ

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

วันที่ 26 มี.ค. 69



กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205

รหัสตัวอย่าง wa-69-3-437

ลักษณะตัวอย่าง สี

ประเภทตัวอย่าง อื่นๆ

สถานะแวดล้อมตัวอย่าง แซ่เย็น

หน่วยงานที่ส่ง กลุ่มพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อม (อบต.ปางมะผ้า)

วันที่รับตัวอย่าง 26/03/2569

สถานที่เก็บ ระบบผลิตประปา ม.6 บ้านไม้ล้าน

วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง 26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		1	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	4.34	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	6.95	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	11.77	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	36.23	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	7.1294	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	1.1355	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.3782	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₂)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0174	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	0.000	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	0.000	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19.ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	23	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (Escherichia coli)	MPN/100ml	<1.1	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

1. รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น
2. ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
3. ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล < 1.1 (MPN/100ml) หมายถึง ไม่พบ



วัชรชัย ไชยชนะ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่



กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205

รหัสตัวอย่าง	wa-69-3-438	ลักษณะตัวอย่าง	ใส
ประเภทตัวอย่าง	อื่นๆ	สภาวะแวดล้อมตัวอย่าง	แช่เย็น
หน่วยงานที่ส่ง	กลุ่มพัฒนาน้ำดื่มสิ่งแวดล้อม (อบต.ปางมะผ้า)	วันที่รับตัวอย่าง	26/03/2569
สถานที่เก็บ	ระบบผลิตประปา ม.7 บ้านผาเผือก	วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง	26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		1	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.33	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	6.58	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	21.25	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	46.91	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	4.7310	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	1.0828	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.1462	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₂)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0134	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	0.005	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	0.013	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	0.000	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19. ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	6.9	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (<i>Escherichia coli</i>)	MPN/100ml	2.2	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

- รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
- ห้ามคัดลอกไปรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย; อี.โคไล (MPN/100ml) หมายถึง ไม่พบ



นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่



กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205

รหัสตัวอย่าง wa-69-3-439

ลักษณะตัวอย่าง สี

ประเภทตัวอย่าง อื่นๆ

สถานะแวดล้อมตัวอย่าง แซ่เย็น

หน่วยงานที่ส่ง กลุ่มพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อม
(อบต.ปางมะผ้า)

วันที่รับตัวอย่าง 26/03/2569

สถานที่เก็บ ระบบผลิตประปา ม.8 บ้านห้วยเฮี้ยะ

วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง 26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		0	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.30	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	6.44	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	8.84	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	30.93	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	4.5618	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	1.2402	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.1215	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₂)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0092	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	0.011	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	0.010	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19.ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	5.1	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (<i>Escherichia coli</i>)	MPN/100ml	<1.1	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

1. รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น
2. ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
3. ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล <1.1 MPN/100ml หมายถึง ไม่พบ

วัชรชัย ไชยชนะ

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ



กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205

รหัสตัวอย่าง	wa-69-3-440	ลักษณะตัวอย่าง	ใส
ประเภทตัวอย่าง	อื่นๆ	สถานะแวดล้อมตัวอย่าง	แช่เย็น
หน่วยงานที่ส่ง	กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (อบต.สบเมย)	วันที่รับตัวอย่าง	26/03/2569
สถานที่เก็บ	ระบบผลิตประปา ม.2 แม่คะตวน	วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง	26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		1	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.35	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	7.2	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	152.5	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	228.51	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	12.8834	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	1.3849	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.1972	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₃)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0337	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	0.000	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19.ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	>23	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (<i>Escherichia coli</i>)	MPN/100ml	5.1	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

- รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
- ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล 1.1 MPN/100ml หมายถึง ไม่พบ



วัชรชัย

ไชยชนะ

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่



รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205

รหัสตัวอย่าง	wa-69-3-441	ลักษณะตัวอย่าง	ใส
ประเภทตัวอย่าง	อื่นๆ	สถานะแวดล้อมตัวอย่าง	แช่เย็น
หน่วยงานที่ส่ง	กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (อบต.แม่คะตวน)	วันที่รับตัวอย่าง	26/03/2569
สถานที่เก็บ	ระบบผลิตประปา ม.5 ดอนฝั่ง	วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง	26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		1	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.28	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	7.08	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	87.55	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	155.44	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	20.4450	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	2.3110	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.1661	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₃)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.1064	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19.ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	3.6	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (<i>Escherichia coli</i>)	MPN/100ml	<1.1	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้
1. รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น
2. ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
3. ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล <1.1 MPN/100ml หมายถึง ไม่พบ

วัชรชัย ไชยชนะ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่



กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205

รหัสตัวอย่าง wa-69-3-442

ลักษณะตัวอย่าง สี

ประเภทตัวอย่าง อื่นๆ

สถานะแวดล้อมตัวอย่าง แซ่เย็น

หน่วยงานที่ส่ง กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (อบต.แม่สวด)

วันที่รับตัวอย่าง 26/03/2569

สถานที่เก็บ ระบบผลิตประปา ม.8 แม่สวดใหม่

วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง 26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		0	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.48	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	7.11	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	173.5	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	261.94	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	26.9010	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	1.9772	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.5401	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₃)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0941	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	0.000	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	0.008	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	0.006	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19.ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	<1.1	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (<i>Escherichia coli</i>)	MPN/100ml	<1.1	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

1. รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น
2. ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
3. ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล <1.1 MPN/100ml หมายถึง ไม่พบ



นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่



กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205

รหัสตัวอย่าง wa-69-3-443 ลักษณะตัวอย่าง ใส
ประเภทตัวอย่าง น้ำประปาผลิตเอง สภาวะแวดล้อมตัวอย่าง แห้งเย็น
หน่วยงานที่ส่ง กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (อบค.แม่สวด) วันที่รับตัวอย่าง 26/03/2569
สถานที่เก็บ ระบบผลิตประปา ม.1 แม่สวด วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง 26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		2	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.38	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	7.83	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	117.2	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	154.70	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	11.3286	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	4.2672	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.5733	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₂)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0864	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	0.004	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	0.002	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19.ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	>23	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (<i>Escherichia coli</i>)	MPN/100ml	12	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

1. รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น
2. ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
3. ห้ามคัดถ่ายในรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล <1.1 MPN/100ml หมายถึง ไม่พบ



นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่



กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205

รหัสตัวอย่าง	wa-69-3-444	ลักษณะตัวอย่าง	ใส
ประเภทตัวอย่าง	อื่นๆ	สถานะแวดล้อมตัวอย่าง	แช่เย็น
หน่วยงานที่ส่ง	กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (อบต.แม่สวด)	วันที่รับตัวอย่าง	26/03/2569
สถานที่เก็บ	ระบบผลิตประปา ม.8 บ้านแม่เงา	วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง	26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		2	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.38	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	7.83	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	103.7	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	179.16	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	9.0760	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	1.9257	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.1898	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₂)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0463	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	0.000	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19.ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	23	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (<i>Escherichia coli</i>)	MPN/100ml	16	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

1. รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น
2. ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
3. ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล <1.1 MPN/100ml หมายถึง ไม่พบ



วัชรชัย ไชยชนะ

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

01/03/2569

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่



กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205

รหัสตัวอย่าง	wa-69-3-445	ลักษณะตัวอย่าง	ใส
ประเภทตัวอย่าง	อื่นๆ	สภาวะแวดล้อมตัวอย่าง	แช่เย็น
หน่วยงานที่ส่ง	กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (อบต.แม่สามแลบ)	วันที่รับตัวอย่าง	26/03/2569
สถานที่เก็บ	ระบบผลิตประปา ม.2 แม่ตะละ	วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง	26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		0	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.14	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	7.41	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	89.8	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	154.81	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	5.2087	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	1.5345	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.3070	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₃)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0316	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	0.000	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19.ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	9.2	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (<i>Escherichia coli</i>)	MPN/100ml	2.2	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

1. รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น
2. ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
3. ห้ามคัดลอกไปรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล (MPN/100ml) หมายถึง ไม่พบ



วัชรชัย ไชยชนะ

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่



กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205


รหัสตัวอย่าง	wa-69-3-446	ลักษณะตัวอย่าง	ใส
ประเภทตัวอย่าง	อื่นๆ	สภาวะแวดล้อมตัวอย่าง	แช่เย็น
หน่วยงานที่ส่ง	กลุ่มพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม (อบต.แม่สามแลบ)	วันที่รับตัวอย่าง	26/03/2569
สถานที่เก็บ	ระบบผลิตประปา ม.2 ห้วยมะโอ	วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง	26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		1	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.39	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	7.66	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	125.5	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	209.87	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	5.7118	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	1.4352	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.2434	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₂)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0220	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	0.000	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	0.003	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19.ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	23	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (Escherichia coli)	MPN/100ml	6.9	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

- รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
- ห้ามคัดลอกไปรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากหอปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล ไม่พบ



นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ



รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205

กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รหัสตัวอย่าง wa-69-3-447

ลักษณะตัวอย่าง สี

ประเภทตัวอย่าง อื่นๆ

สภาวะแวดล้อมตัวอย่าง แห้งเย็น

หน่วยงานที่ส่ง กลุ่มพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อม
(อบต.แม่สามแลบ)

วันที่รับตัวอย่าง 26/03/2569

สถานที่เก็บ ระบบผลิตประปา ม.4 สบเมย

วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง 26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		1	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.37	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	7.70	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	80.3	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	152.14	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	7.4804	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	1.4794	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรต (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.2357	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₃)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0201	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	0.003	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	0.001	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19.ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	>23	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (<i>Escherichia coli</i>)	MPN/100ml	23	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

- รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
- ห้ามคัดลอกไปรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล 23 MPN/100ml หมายถึง ไม่พบ



วัชรชัย ไชยชนะ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
เชียงใหม่



กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205

รหัสตัวอย่าง	wa-69-3-448	ลักษณะตัวอย่าง	ใส
ประเภทตัวอย่าง	อื่นๆ	สภาวะแวดล้อมตัวอย่าง	แช่เย็น
หน่วยงานที่ส่ง	กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (อบต.แม่สามแลบ)	วันที่รับตัวอย่าง	26/03/2569
สถานที่เก็บ	ระบบผลิตประปา ม.1 ห้วยกองเก่า	วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง	26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		1	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.45	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	7.61	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	113.8	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	206.19	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	9.3568	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	1.6031	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.2330	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₃)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0257	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	0.001	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19.ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	>23	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (Escherichia coli)	MPN/100ml	2.2	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

1. รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น
2. ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
3. ห้ามคัดลอกไปรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล <1.1 MPN/100ml หมายถึง ไม่พบ

วัชรชัย ไชยชนะ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ



กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 053 276856 ต่อ 205 .

รหัสตัวอย่าง wa-69-3-449

ลักษณะตัวอย่าง ใส

ประเภทตัวอย่าง อื่นๆ

สภาวะแวดล้อมตัวอย่าง แซ่เย็น

หน่วยงานที่ส่ง กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
(อบต.แม่อสามแลบ)

วันที่รับตัวอย่าง 26/03/2569

สถานที่เก็บ ระบบผลิตประปา ม.1 แม่อสามแลบ

วันที่วิเคราะห์ตัวอย่าง 26/03/2569

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา กรมอนามัย พ.ศ.2563	วิธีการทดสอบ
1. สีปรากฏ (Color)		2	ไม่เกิน 15	Spectrophotometric
2. ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.21	ไม่เกิน 5	Nephelometric
3. ความเป็นกรด - ด่าง (pH)	pH at 25°C	7.77	6.5 - 8.5	Electrometric
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	mg/l	111.4	ไม่เกิน 500	Electrometric method
5. ความกระด้าง (Hardness)	mg/l	207.19	ไม่เกิน 300	EDTA Titrimetric
6. ซัลเฟต (Sulfate)	mg/l	11.6074	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
7. คลอไรด์ (Chloride)	mg/l	1.6397	ไม่เกิน 250	Ion Chromatography : IC
8. ไนเตรท (Nitrate as NO ₃)	mg/l	3.1665	ไม่เกิน 50	Ion Chromatography: IC
9. ไนไตรท์ (Nitrite as NO ₃)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	Ion Chromatography: IC
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/l	0.0347	ไม่เกิน 0.7	Ion Chromatography : IC
11. เหล็ก (Iron)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.3	ICP
12. แมงกานีส (Manganese)	mg/l	0.000	ไม่เกิน 0.3	ICP
13. ทองแดง (Copper)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 1	ICP
14. สังกะสี (Zinc)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 3	ICP
15. ตะกั่ว (Lead)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
16. โครเมียม (Total chromium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.05	ICP
17. แคดเมียม (Cadmium)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.003	ICP
18. สารหนู (Arsenic)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.01	ICP
19.ปรอท (Mercury)	mg/l	not detected	ไม่เกิน 0.001	ICP
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliforms Bacteria)	MPN/100ml	12	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique
21. อี.โคไล (<i>Escherichia coli</i>)	MPN/100ml	3.6	<1.1	Multiple - Tube Fermentation Technique

รายงานนี้

- รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบเท่านั้น
- ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณา
- ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, อี.โคไล <1.1 MPN/100ml หมายถึง ไม่พบ

วัชรชัย ไชยชนะ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

รายชื่อตรวจเฝ้าระวังน้ำประปาหมู่บ้านสะอาด ปี พ.ศ.2569

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	จำนวนระบบ	หมู่	พื้นที่	ประเภท	จุดรวบรวมน้ำ
1	ขุนยวม	เทศบาลตำบลขุนยวม	1	1	ขุนยวม		ทต.ขุนยวม
2	แม่สะเรียง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง	5	8	แม่สะลาบ		สสอ.แม่สะเรียง
3	แม่สะเรียง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง		9	บ้านจอปรัวคี		
4	แม่สะเรียง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง		9	บ้านโปะแปะ		
5	แม่สะเรียง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง		4	บ้านจอสิเดอเหนือ		
6	แม่สะเรียง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง		3	บ้านห้วยกองแป		
7	แม่สะเรียง	องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน	1	5	บ้านโพพอ		
8	แม่สะเรียง	เทศบาลตำบลแม่ยวม	2	7	ท่าต่าฝิ่ง		
9	แม่สะเรียง	เทศบาลตำบลแม่ยวม		10	บ้านแม่กองคา		
10	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลสามแลบ	5	1	บ้านแม่สามแลบ		สสอ.สบเมย
11	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลสามแลบ		1	บ้านห้วยกองก่อ		
12	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลสามแลบ		4	บ้านสบเมย		
13	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลสามแลบ		2	บ้านห้วยมะโอ		
14	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลสามแลบ		2	บ้านแม่ตอละ		
15	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย	1	2	บ้านแม่คะตวน		

16	สเบย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด	3	8	บ้านแม่เงา		
17	สเบย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด		1	บ้านแม่สวด		
18	สเบย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด		8	บ้านแม่สวดใหม่		
19	สเบย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด	1	5	บ้านคองฝั้ง		
20	ปางมะผ้า	อบต.ปางมะผ้า	8	1	บ้านแม่ละนา		อบต.ปางมะผ้า
21	ปางมะผ้า	อบต.ปางมะผ้า		2	บ้านปางคาม		
22	ปางมะผ้า	อบต.ปางมะผ้า		3	บ้านไม้สูง		
23	ปางมะผ้า	อบต.ปางมะผ้า		4	บ้านปางคายน้อย		
24	ปางมะผ้า	อบต.ปางมะผ้า		5	บ้านจำโป้		
25	ปางมะผ้า	อบต.ปางมะผ้า		6	บ้านไม้ลั่น		
26	ปางมะผ้า	อบต.ปางมะผ้า		7	บ้านผาฝือก		
27	ปางมะผ้า	อบต.ปางมะผ้า		8	บ้านห้วยเฮี้ยะ		
	รวม	9	27				